

Minieye



Sinalização de emergência

Emergency signaling
Señalización de emergencia
Signalisation d'urgence

Especificações Técnicas

Technical specifications | Especificaciones técnicas | Spécifications techniques

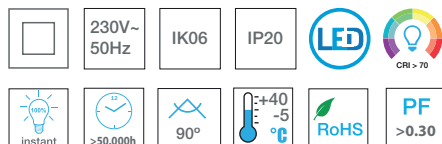


Tabela Informativa

Information Table | Table Informativa | Table d'information

Desenho Técnico


Technical Drawing | Diseño Técnico | Dessin Technique

COD	REF	□	⌚ (h)	LUMENS	C	AxD ₂ (mm)	C ₁ xD ₁ (mm)	C ₂ xL ₂ xA ₂ (mm)	DF (mm)	K
2761000006	MINIEYE	2W(LED)	3	130	□	15x37	128,5x22	185x20x20,5	30	4000

a) Bateria / Battery / Bateria / Batterie: Ni-Cd 3.6V 1.8Ah

b) Não mantida
Non-maintained
No Mantenida
Non Maintenu

c) Tempo de Carga / Charge time
Tiempo de carga / Temps de charge: 24h

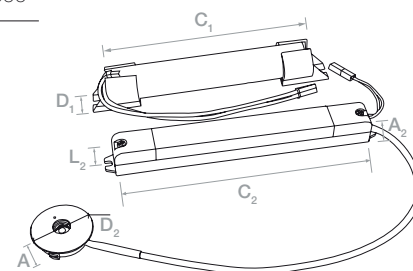

Simbologia

Symbol | Simbología | Symbologie




Cores

Colors | Colores | Couleurs



Etiqueta Energética

Energy Label | Rótulo Energético | Étiquette Énergétique

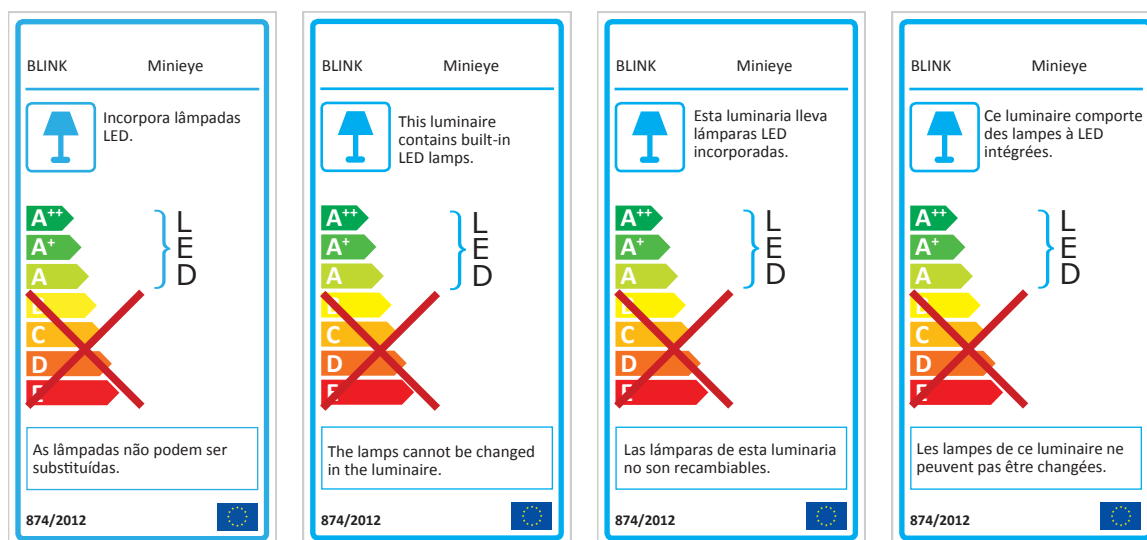

Standards

- Directive EMC 2014/30/EU
- EN 55015:2014+A1:2015
- EN 6100-3-2:2014
- EN 6100-3-3:2014
- EN 61547:2009
- Directiva LVD 2014/35/EU
- EN 60598-1:2008+A11:2009
- EN 60598-2-22:1998+A1:2003+A2:2008
- EN 60598-2-2:2012
- EN 62031:2008+A1:2013
- EN 62471:2008
- EN 62493:2010
- Compliance with RoHS directive 2011/65/EU

Recomendações

Recommandations | Recomendaciones | Recommendations

- A instalação deve ser efetuada por um electricista qualificado, que respeite as instruções e as normas em vigor para as instalações elétricas.
The installation must be done by a qualified electrician who these instructions scrupulously and works in compliance with the current regulations regarding systems.
La instalación debe ser realizada por un electricista habilitado, que respete las instrucciones y las normas en vigor para las instalaciones eléctricas.
L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié qui respecte les instructions et les normes en vigueur pour les installations électriques.
- Assegurar que a luminária é indicada para as condições ambientais em que vai ser instalada.
Ensure that the fixture is suitable for the ambient conditions in the place of installation.
Certificarse de que la luminaria es la indicada para las condiciones ambientales en las que va a ser instalada.
S'assurer que l'appareil est adapté aux conditions ambiantes dans lesquelles il sera utilisé.
- Assegurar que a tensão nominal do dispositivo é compatível com a tensão de alimentação.
Ensure that the nominal voltage of the fixture is compatible with the power supply voltage.
Certificar que la tensión nominal del dispositivo es compatible con la tensión de alimentación.
S'assurer que la tension nominale de l'appareil est compatible avec la tension d'alimentation.
- Assegurar que o circuito de alimentação de energia está equipado com um dispositivo de proteção apropriado.
Ensure that the power supply circuit is equipped with a protection device.
Certificar que el circuito de alimentación de energia está equipado con un dispositivo de protección adecuado.
S'assurer que le circuit d'alimentation est doté d'un dispositif de protection approprié.

Recomendações

Recommandations | Recomendaciones | Recommendations

- Respeitar a distância mínima admissível em relação ao objecto a iluminar: 0.5mt
Observe the minimum permissible distance with respect to the subject: 0.5mt
Respetar la distancia mínima admisible al objeto a iluminar: 0.5mt
Respecter la distance minimale autorisée par rapport à l'objet éclairé: 0.5mt
- Deve ser usada uma fonte de alimentação específica para a iluminação, já que as linhas elétricas são distorcidas por diversos harmónicos que podem danificar o driver.
A specific power supply should be used for lighting fixtures, as electric lines disturbed by mains harmonics can damage the driver.
Debe ser utilizada una fuente de alimentación específica para la iluminación, ya que las líneas eléctricas son distorsionadas por diversos harmónicos que pueden dañar el driver.
Il est conseillé de dédier une ligne d'alimentation spécifique aux appareils d'éclairage car des lignes électriques perturbées par des harmoniques en réseau peuvent endommager les convertisseur.
- O produto não deve ser alterado. Qualquer alteração pode tornar o produto perigoso e anula a garantia.
The product should not be altered. Any alteraion can make the product hazardous and voids the guarantee.
El producto no debe ser alterado. Cualquier alteración puede convertir el producto en un objeto peligroso y anula la garantía.
Le produit ne doit pas être modifié. toute modification apportée a pour effet d'annuler la garantie et peut rendre de produit dangereux.
- Assegurar que a luminária está instalada num suporte adequadamente firme e estável.
Ensure the fixture is mounted to a suitably sturdy and stable support.
Certificar que la luminaria se fija en un soporte firme y estable.
S'assurer que l'installation est faire sur une surface résistante.

Índice Iconográfico

iconographic index | índice iconográfico | Índice iconographique

 Interior Indoor Interior Intérieure	 Classe de isolamento II Insulation class II Clase de aislamiento II Classe de protection II	 Luminária em LED LED luminaire Luminaria en LED Luminaire LED	 230V~ 50Hz Tensão e frequência de alimentação Supply voltage and frequency Tensión y frecuencia de alimentación Tension d'alimentation et frequency
 IP## Grau de protecção IP IP Protection degree Índice de protección IP Índice de protección IP	 IK## Índice de resistência mecânica IK IK mechanical resistance degree Índice de resistencia mecánica IK Índice de résistance mécanique IK	 Lâmpada incluída Lamp included Bombilla incluida Ampoule inclus	 #m Distância mínima a objectos iluminados Minimum distance to illuminated objects Distancia mínima de los objetos iluminados Distance minimum aux objets éclairés
 Emissão direta simétrica de luz Direct and symmetrical emission of light Emisión directa simétrica de la luz Emission symétrique directe de la lumière	 Vidro Glass Vidrio Verre	 Al INJ Alumínio injetado Injected aluminum Aluminio inyectado Aluminium injecté	 Encastrável de parede Wall recessed Empotrar en pared Mural encastré
 Encastrável de teto Ceiling recessed Empotrar en le techo Encastré plafond	 +40 -5 °C Temperatura de funcionamento Operating temperature Temperatura de funcionamiento Température de fonctionnement	 REEE WEEE DEEE RAEE	 CE Marcação CE CE Marking Marca CE Marquage CE
 Iluminação imediata Fast start Iluminación inmediata Rapide départ	 P F >0.30 Factor de potência Power factor Fator de potência Facteur de puissance	 90° Ângulo de abertura (graus) Opening angle (degrees) Ángulo de abertura (graus) Angle d'ouverture (degrés)	 >50.000h Tempo de vida útil (horas) (Ta: 25°C) Lifetime (hours) (Ta: 25°C) Tiempo de vida útil (horas) (Ta: 25°C) Durée de vie estimée (heures) (Ta: 25°C)
 Branco White Blanco Blanc	 RoHS Directiva RoHS RoHS Directive Directiva RoHS Directive RoHS	 Restituição cromática Chromatic restitution Restitución cromática Retitution chromatique	